AVAPS

SAFETY GUARANTEED
SINCE 1998

TŰZGÁTLÓ FÜGGÖNYÖK
FEJLESZTÉS > TERVEZÉS >
ÉRTÉKESÍTÉS > GYÁRTÁS >
ÖSSZESZERELÉS > SZERVIZ

AUTENT SOLUTIONS

FIBREroll H

TŰZGÁTLÓ MOBIL FÜGGÖNY VÍZSZINTES BEÉPÍTÉSHEZ

TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY:
E15 – E120; EW15 – EW90

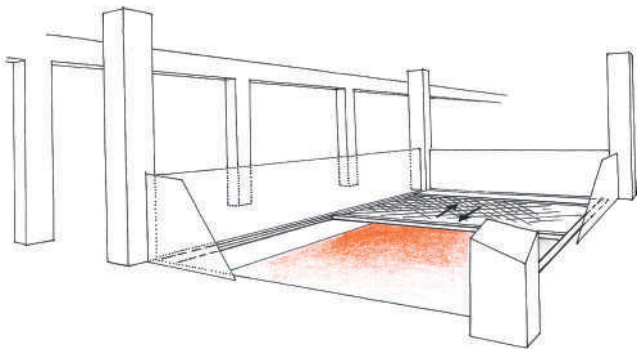

A TERMÉK JELLEMZÉSE

- Kiváló megoldást nyújt arra, hogyan lehet a mennyezeten keresztül a nyílásokat egyéb speciális szerkezetek nélkül elválasztani.
- Az alap egy 0, 7 mm vastag, rozsdamentes acélhuzalokkal erősített, speciális tűzálló szövet, amelyet alumínium fényvisszaverő réteggel (fóliával) láttak el a tűzállóság növelése érdekében
- **A gyártó által ajánlott maximális összméret a tűzállósági teljesítménytől függően legfeljebb 6,2 x 5,2 m (sz x m) és 5,2 x 6,2 m (sz x m)** ; ennél nagyobb méretek egyeztetés tárgyát képezik
- Legkisebb teljes szélesség: 1,050 mm; legkisebb teljes hosszúság: 780 mm
- Nyílás alá vagy nyílásba való szerelésre tervezve (lehetséges ezek kombinációja is), betonba, falba vagy megfelelő tűzállósági teljesítményű acélprofilokra is rögzíthető.
- **A házszerkezet méretei 446 × 285 mm** (sz × m), **a záródoboz méretei 136 × 85 mm** (sz × m)
- Nagyon könnyű (egy 3 x 3 m-es tűzgátló mobil függöny súlya kb. 250 kg)
- A redőnyzárás sebessége körülbelül 150 mm/s
- A vezérlés 230 V-os csőmotor segítségével történik
- Az acélelemek horganyzott acélból készültek, alapkivitelben **RAL 9006** (fehéralumínium), **RAL 9010** (fehér) vagy **RAL 3000** (tűzvörös) színben, opcionálisan a RAL színskála egyéb színeiben is rendelhető, a megrendelő ígénye szerint

- **AOP** (Avaps Operating Panel) **vezérlőegység, beleértve a vészhelyzeti lezáró gombot is**
  - **EN 14637** szabvány szerint tervezett rendszer
  - Biztosítja a zárószerkezet egyes funkcióinak elektronikus vezérlését
  - „**Fail safe**" kialakítás -biztonságos gravitációs zárás áramkimaradás esetén is, állapotfigyelés és hibaértékelés (rövidzárlat, vezetékezési hiba, alul-és túlfeszültség)
  - Tűzérzékelési lehetőségek: helyi tűzjelző rendszer (feszültségmentes érintkező) vagy helyi érzékelés (3 vagy 6 érzékelő a lezárás szélességtől függően)
  - Saját tartalék tápegység (akkumulátor) a tűzgátló függöny nem kívánt zárásának megelőzésére áramkimaradás esetén - beletartozik egy ciklikus újratöltő rendszert az akku élettartamának meghosszabbítása érdekében
  - Opcionálisan rendelhető tartozékok:
    - kulcsos kapcsoló, zárható gomb
    - optikai és akusztikus jelzések
    - állapotjelzés külső eszközök felé
    - vésznyitó gomb
    - működésjelző lámpa

230 V AC

max. 460 W

100–150 mm/s

+50 °C
-10 °C

TANÚSÍTVÁNY

A **FIBREroll H** tűzgátló mobil függönyt sikeresen bevizsgálták a PAVUS, a.s. laboratóriumban, és a FIRES s.r.o. által erre felhatalmazott személy értékelte és tanúsította, amely kiállította az SK műszaki értékelési jelentést és az SK01 ZSV 0406 számú tanúsítványt. / További információért kérjük, forduljon a következő címre: info@autentsolutions.hu

A gyártó az egyedi megrendelésekhez teljesítménynyilatkozatot állít ki az MDVRRS SR sz. 162/2013 Z. z., valamint a Szlovák Köztársaságon kívüli országok számára az 515/2019/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerinti kölcsönös elismerési nyilatkozatot.

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: AUTENT SOLUTIONS KFT.
1239 Budapest/ Ócsai út 4. / +36 1 433 2786
INFO@AUTENTSOLUTIONS.HU / WWW@AUTENTSOLUTIONS.HU

MŰSZAKI HÁTTÉRANYAG

NÉZET - RÖGZÍTÉS NYÍLÁS ALÁ (FALSÍKRA)

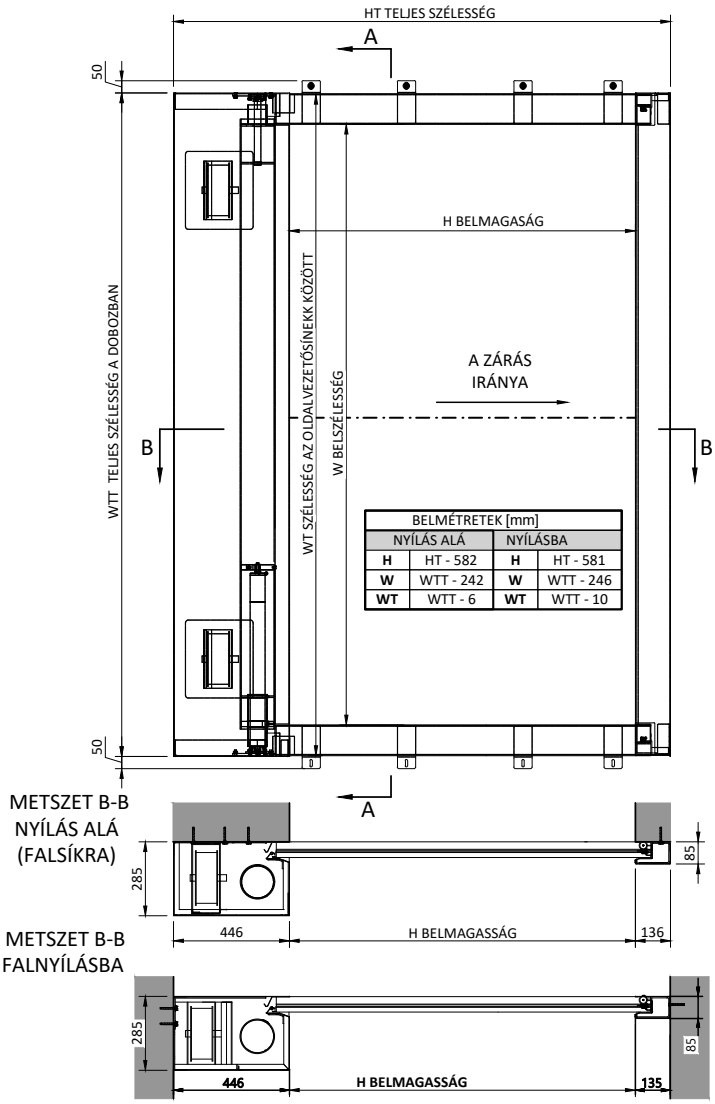

BELMÉTRETEK [mm]			
NYÍLÁS ALÁ		NYÍLÁSBA	
H	HT - 582	H	HT - 581
W	WTT - 242	W	WTT - 246
WT	WTT - 6	WT	WTT - 10

METSZET A-A NYÍLÁS ALÁ (FALSÍKRA)

METSZET A-A FALNYÍLÁSBA

RÉSZLET AZ OLDALVEZETŐSÍN RÖGZÍTÉSÉRŐL

NYÍLÁS ALÁ (FALSÍKRA)



FALNYÍLÁSBA



A jelen rajz és a másolatai nem használhatók az AVAPS s.r.o. engedélye nélkül.

SZERVIZ, KARBANTARTÁS

Az összes termékünkhöz garanciális és garancián túli szakszervizt, valamint felülvizsgálatot biztosítunk az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. Kapcsolat: +36 1 433 4053 / info@autenthungaria.hu