AVAPS

SAFETY GUARANTEED
SINCE 1998

FÜSTKÖTÉNYEK
FEJLESZTÉS > TERVEZÉS >
ÉRTÉKESÍTÉS > GYÁRTÁS >
ÖSSZESZERELÉS > SZERVIZ

AUTENT SOLUTIONS

SMOKEroll

FÜSTZÁRÓ FÜSTKÖTÉNY

BESOROLÁS:
C-S_{200}/ C-S_a

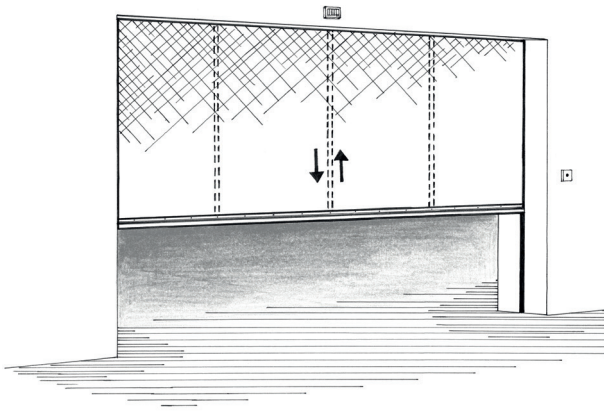

- A SMOKEroll textil füstkötény füstzáró kivitele, S_a / S_{200} besorolással.
- Speciális, 0,5 mm vastagságú, tűzálló textilből készül, egyoldali fekete szilikon bevonattal.
- A gyártó által ajánlott maximális teljes méretek: 6 000 mm szélesség vagy 6 230 mm magasság. S_{200} osztály esetén a füstkötény maximális megengedett felülete 27 m^2.
- Minimális teljes szélesség: 1 000 mm.
- Kis helyigényű kialakítás, szerelés falsíkra vagy falnyílásba (a kettő kombinációja is lehetséges), betonba, falazatba vagy megfelelő teherbírású acélprofilokra rögzíthető.
- A gyártó által meghatározott feltételek mellett a termék megfelel a C1 és C2 ciklusosztály követelményeinek.*
- A tok standard mérete (sz × m): 230 × 230 mm.
- Nagyon kis tömegű (3 × 3 m-es függöny kb. 160 kg).
- A vezérlés 230 V AC csőmotor segítségével történik.
- A legördülés sebessége körülbelül 100 mm/s.
- A mechanikai elemek horganyzott acélból készülnek, standard kivitelben RAL 9006 (fehér alumínium) vagy RAL 9010 (fehér) porszórt festéssel.

- **AOP** (AVAPS Operation Panel) **vezérlőegység, vészindító nyomógombbal** (Fire button).
  - A rendszer kialakítása az **EN 14637** szabvány szerint történt.
  - Biztosítja a füstkötény egyes funkcióinak elektronikus vezérlését.
  - „**Fail safe"** kialakítás – biztonságos gravitációs zárás áramkimaradás esetén is.
  - Tűzérzékelési lehetőségek: épület tűzjelző rendszerhez (FDAS – potenciálmentes kontaktus) csatlakoztatva, vagy lokális érzékeléssel (a füstkötény szélességétől függően 3 vagy 6 érzékelő).
- **Igény szerint az alábbi kiegészítőkkel látható el:**
  - Saját szünetmentes tápegység (akkumulátor), amely megakadályozza a füstkötény nem kívánt leereszkedését áramkimaradás esetén, ciklikus töltőrendszerrel az akkumulátor élettartamának növelése érdekében
  - Állapotfelügyelet és hibakiértékelés (rövidzárlat, kábelezési hiba, alulfeszültség, túlfeszültség).
  - Kulcsos kapcsoló, zárható nyomógomb
    - Optikai és akusztikai jelzés
    - Állapotjelzés külső eszközök felé
    - Vésznyitó nyomógomb
    - Optikai sorompók (fotocella)

CE

230 V AC

max. 460 W

100–150 mm/s

+50 °C

-10 °C

TANÚSÍTVÁNY

A **SMOKEroll** füstzáró füstkötényt sikeresen tesztelték a FIRES s.r.o. vizsgálóintézetben. Besorolása az EN 15269-20 és EN 13501-2 szabványok szerint történt, megfelelőségének értékelése az EN 13241+A2 és EN 16034 szabványok alapján történt. A termék **rendelkezik a CE 1396-CPR-0264 számú tanúsítvánnyal**.

További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: *info@autentsolutions.hu*

Az egyes megrendelések esetében a gyártó teljesítménynyilatkozatot (DoP) ad ki az Európai Parlament és Tanács (EU) 305/2011 rendelete értelmében.

** További információért kérjük, forduljon az Autent Solutions Kft. szakértő kollégájához.*

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: AUTENT SOLUTIONS KFT.
1239 Budapest/ Ócsai út 4. / +36 1 433 2786
INFO@AUTENTSOLUTIONS.HU / WWW@AUTENTSOLUTIONS.HU

MŰSZAKI HÁTTÉRANYAG

NÉZET – FALNYÍLÁSBA TÖRTÉNŐ SZERELÉS (FALNYÍLÁSBA RÖGZÍTVE)

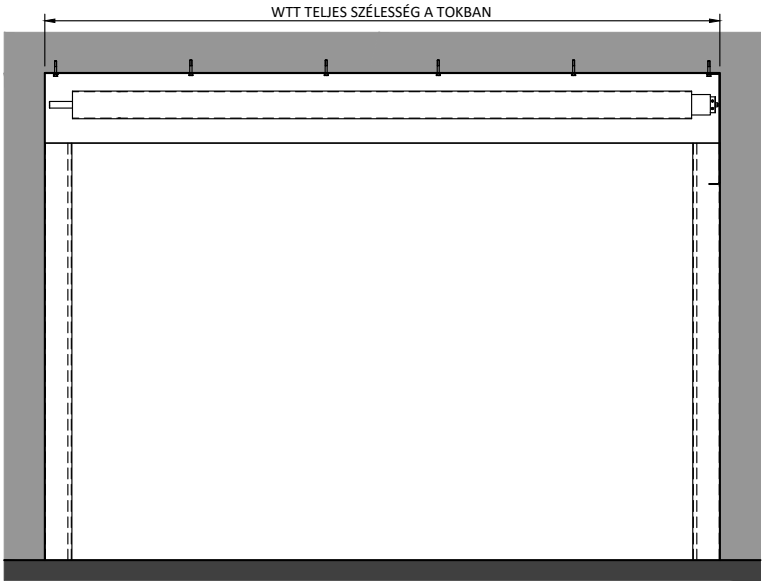

METSZET – FALNYÍLÁSBA RÖGZÍTVE

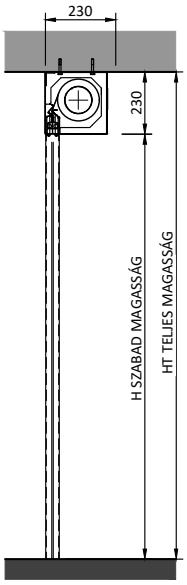

METSZET – FALSÍKRA RÖGZÍTVE

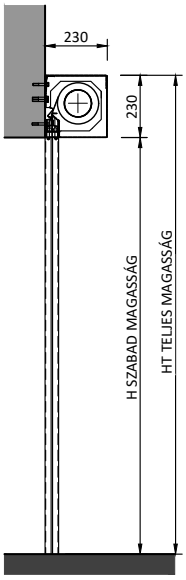

ALAPRAJZ – FALNYÍLÁSBA TÖRTÉNŐ SZERELÉS (FALNYÍLÁSBA RÖGZÍTVE)

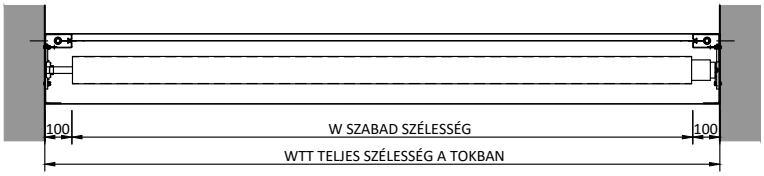

ALAPRAJZ – FALSÍKRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS (FALSÍKRA RÖGZÍTVE)

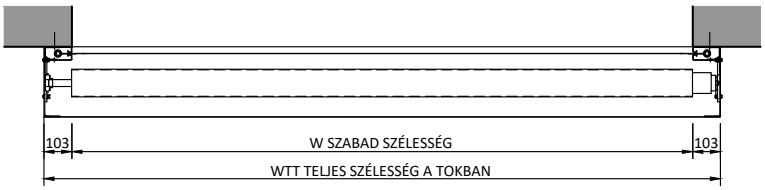

OLDALSÓ VEZETŐSÍN RÖGZÍTÉSI RÉSZLET

FALNYÍLÁSBA RÖGZÍTVE



FALSÍKRA RÖGZÍTVE



A jelen rajz és annak másolatai az AVAPS s.r.o. engedélye nélkül nem használhatók fel.

SZERVIZ, KARBANTARTÁS

Az összes termékünkhöz garanciális és garancián túli szakszervizt, valamint felülvizsgálatot biztosítunk az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján.
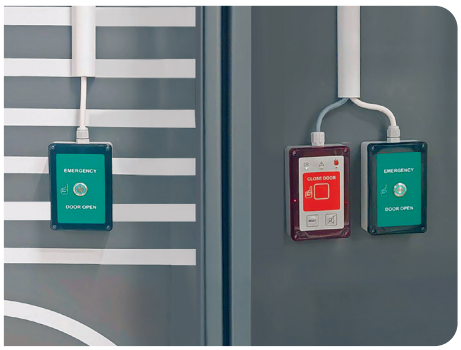
Kapcsolat: +36 1 433 4053 / info@autenthungaria.hu